

Comune

Gualtieri Sicaminò

Referente: Ing. Mincio (Resp.le Ufficio STA)

Telefono: 090.936112

Fax:

Email:

Abitanti censiti: 1657 **al:** 31/12/2019

Abitanti fluttuanti: ~150

Serviti da PF: ~1550

Serviti da depuratore: ~1550


Il Programma di Attuazione della Rete Fognante è stato approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 1145/87 del 13.08.1987, in prospettiva di una rete fognante a servizio del centro abitato e della frazione Soccorso, confluyente nella rete del consorzio A.S.I. (adesso I.R.S.A.P.).

L'autorizzazione allo scarico finale presso l'impianto depurativo A.S.I. è stata rilasciata con D.A.T.A. n°06/7. del 08.01.1999. Il rinnovo è in fase istruttoria (nota I.R.S.A.P. 21987 del 25.08.2017).

Per quanto riguarda la frazione Sicaminò è stata imposta la regolarizzazione della situazione urbanistica relativa all'impianto a vasca Imhoff, applicando all'effluente i limiti di cui alla tabella 3 della Legge Regionale n° 27/86. Ad ogni modo, l'obiettivo indicato nel P.A.R.F. è l'immissione dei reflui nella rete cittadina e, quindi, al presidio consortile. In atto, i reflui fognari provenienti dal centro abitato e dall'intera frazione Soccorso confluiscono nella rete consortile (abitanti serviti ~1.650).

La frazione Sicaminò, a suo tempo dotata di una vasca tipo Imhoff con scarico nel suolo, non è più abitata in via continuativa.

Ultimo aggiornamento: 31/12/2019 **Note:** Dato anagrafico

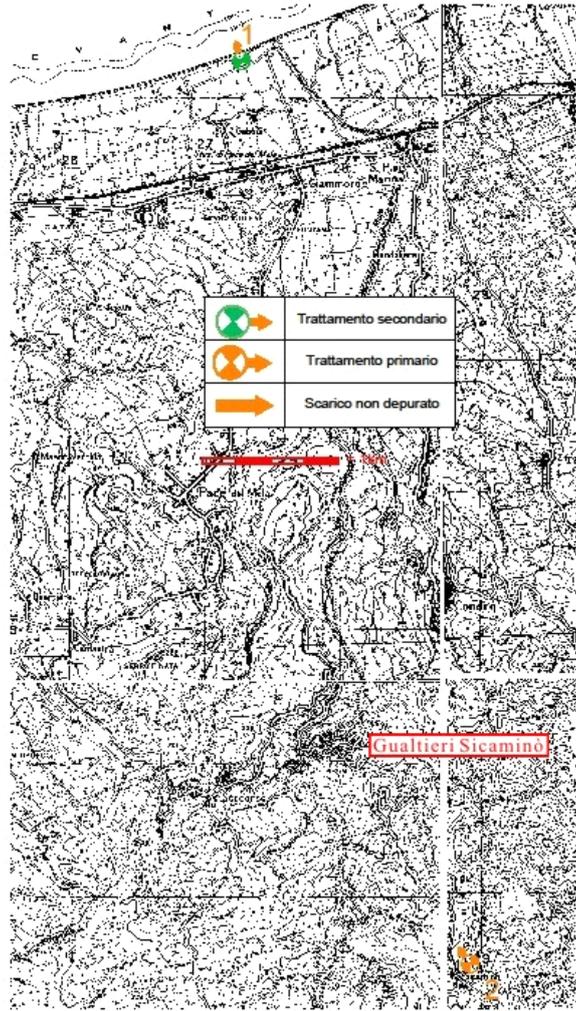

Comune

Gualtieri Sicaminò

Scarico n. 01

Denominazione:

Al depuratore Consortile IRSAP di Giammoro

Depurazione

Tipo trattamento:

Secondario

Classificazione LR 27 86: 3° livello

Condotta sottomarina

Corpo recettore: Mare Tirreno

Coordinate geografiche:

Latitudine:

38°12'35"

N

Note:

Longitudine:

15°18'40"

E

Lat UTM:

33 42 29 137

N

Long UTM:

33 5 27 235

E

Autorizzazione:

D.A. n°06/7 del 08.01.99 (Autorizzazione allo scarico al sistema Consortile)

Rete servita:

Centro urbano e Fraz. Soccorso (~1550)

Limiti:

Tipo di fognatura

Mista

Note

Con apporti meteo

Apporti industriali

Comune

Gualtieri Sicaminò

Denominazione/Località: Potenzialità AbEq:

LINEA LIQUAMI

Portata mc/h:

Grigliatura grossolana Grigliatura fine Rotostacciatura
Dissabbiatura Tipo dissabbiatura: Disoleatura Tipo disoleatura:
Sedimentazione primaria Ossidazione Tipologia ossidazione:
Sedimentazione secondaria Disinfezione Tipologia disinfezione:
Altro:

LINEA FANGHI

Preispessimento Stabilizzazione Tipo stabilizzazione Postispessimento
Disidratazione Tipologia disidratazione Discarica Qtà/anno:
Altro:

Misuratore portata E Misuratore portata U Autocampionatore E Autocampionatore U

Coordinate impianto: Latitudine N Longitudine E Coordinate UTM

Fermi/Manutenzioni:

Gestore:

Data del prelievo

Ente accertatore/
Ditta

pH	Temp. °C	Colore	Odore	Mat.li gros.	Mat.li sed.li ml/l	Sol.sosp. mg/l	COD mg/l	BOD5 mg/l
8,5	16,6	N.P. 1:10	Non molesto	Assenti	1,0	14	144	48
NH4+ mg/l	N-NO2- mg/l	N-NO3- mg/l	P-PO4--- mg/l	Ptot mg/l	Tensioattivi mg/l	Colitotali UFC/100ml	E. coli UFC/100ml	
0,45		3,3	0,7	1,1	0,47	5,40E+05	2,60E+05	

Data del prelievo

Ente accertatore/
Ditta

pH	Temp. °C	Colore	Odore	Mat.li gros.	Mat.li sed.li ml/l	Sol.sosp. mg/l	COD mg/l	BOD5 mg/l
7,9	0	N.P.	Non molesto			258	140	40
NH4+ mg/l	N-NO2- mg/l	N-NO3- mg/l	P-PO4--- mg/l	Ptot mg/l	Tensioattivi mg/l	Colitotali UFC/100ml	E. coli UFC/100ml	
8,9	0,026	0,5					2,30E+05	

Comune

Gualtieri Sicaminò

Scarico n. 02

Denominazione:

Sicaminò

Depurazione

Tipo trattamento:

Primario

Classificazione LR 27 86: 2° livello

Condotta sottomarina

Corpo recettore: Suolo

Coordinate geografiche:

Latitudine:

38°08'47"

N

Note:

Longitudine:

15°19'44"

E

Lat UTM:

N

Long UTM:

E

Autorizzazione:

Rete servita:

Frazione Sicaminò (<5 fluttuanti)

Limiti:

Tab. 3 L.R. 27/86

Tipo di fognatura

Dato non disponibile

Note

Apporti industriali

Comune

Gualtieri Sicaminò

Denominazione/Località: Sicaminò

Potenzialità AbEq: 0

LINEA LIQUAMI

Portata mc/h:

Grigliatura grossolana Grigliatura fine Rotostacciatura

Dissabbiatura Tipo dissabbiatura: Disoleatura Tipo disoleatura:

Sedimentazione primaria Ossidazione Tipologia ossidazione:

Sedimentazione secondaria Disinfezione Tipologia disinfezione:

Altro: Vasca Imhoff

LINEA FANGHI

Preispessimento Stabilizzazione Tipo stabilizzazione Postispessimento

Disidratazione Tipologia disidratazione Discarica Qtà/anno:

Altro:

Misuratore portata E Misuratore portata U Autocampionatore E Autocampionatore U

Coordinate impianto: Latitudine N Longitudine E Coordinate UTM

Fermi/Manutenzioni:

Gestore:

Comune

Gualtieri Sicaminò

Fognature statiche

Descrizione	Tipologia di trattamento	Corpo recettore	Note
Insedimenti fuori dal centro urbano (~80 abitanti)	Sistemi a dispersione od ermetici	Bacino del Torrente Muto	

Scarichi industriali

Descrizione	Tipologia azienda	Depurazione <input type="checkbox"/>	Tipologia trattamento
Nessun insediamento			

Corpo recettore	Coordinate geografiche	Autorizzazione	Note
	Latitudine <input type="text"/> N Longitudine <input type="text"/> E		

Scarichi meteorici

Annotazioni generali

Descrizione	Ubicazione	Territorio servito	Coordinate	Note
Baracche Barone	Civico 27 di Via Nuova		38°09'53' N 15°19'07' E	utm 33 4224126 N 527921E
Piazza S. Cataldo	Innesto Torrente Divalà - Gualtieri		38°09'55' N 15°19'13' E	utm 33 4224189 N 528052E
C.da Divalà	Torrente Divalà		38°09'52' N 15°19'19' E	utm 33 4224094 N 528214E