



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 92 del 05/02/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 del 08/02/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **4/2019** a favore della **Ditta RUGGERI SALVATORE** per lo scarico delle acque reflue e di dilavamento dei piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti e servizio di autolavaggio ENI PV 29658 sito in Via Bonino n. 1 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota protocollo n. 22872 del 31/10/2018, assunta al Protocollo gen. di questo Ente in pari data al n. 37003/18 da parte della **Ditta RUGGERI SALVATORE** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue e di dilavamento dei piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti e servizio di autolavaggio ENI PV 29658 sito in Via Bonino n. 1 del Comune di Messina ;
- VISTA** l'autorizzazione n. 09/S/2015 del 30/03/2015 allo scarico alla rete comunale acque

bianche/meteoriche rilasciato dal Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Messina (All. 1);

- VISTA** l'autorizzazione allo scarico n. 66/S/2016 del 08/06/2016 alla rete comunale delle acque nere rilasciata da parte dell'AMAM S.p.a., prot. n.17677 (All. 2);
- VISTO** il nulla osta del 06/11/2018 prot. 29463 da parte dell'AMAM S.p.a., allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici, dal bar e dall'impianto di autolavaggio, assunto al Protocollo generale di questo Ente al n. 41429/18 del 06.12.2018;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta RUGGERI SALVATORE** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico delle acque reflue e di dilavamento dei piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti e servizio di autolavaggio ENI PV 29658 sito in Via Bonino n. 1 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore, oltre ad ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nelle autorizzazioni allo scarico delle acque bianche e delle acque nere (All. 1 e 2), dovrà:

- garantire che lo scarico delle acque nere, provenienti dai servizi igienici e dal depuratore a servizio dell'autolavaggio, rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- trasmettere i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- effettuare annualmente le analisi delle acque immesse nella rete acque bianche ed in particolare modo in occasione di ogni primo evento piovoso;
- controllare l'efficienza di entrambi gli impianti di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all'AMAM S.p.A. e al Comune di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche degli scarichi ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta RUGGERI SALVATORE** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico delle acque reflue e di dilavamento dei piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti e servizio di autolavaggio ENI PV 29658 sito in Via Bonino n. 1 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore, oltre ad ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nelle autorizzazioni allo scarico delle acque bianche e delle acque nere (All. 1 e 2), dovrà:

- garantire che lo scarico delle acque nere, provenienti dai servizi igienici e dal depuratore a servizio dell'autolavaggio, rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- trasmettere i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- effettuare annualmente le analisi delle acque immesse nella rete acque bianche ed in particolare modo in occasione di ogni primo evento piovoso;
- controllare l'efficienza di entrambi gli impianti di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all'AMAM S.p.A. e al Comune di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche degli scarichi ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'AMAM S.p.A., al Comune di Messina e all'ARPA ST di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburanti e servizio di autolavaggio ENI PV 29658 sito in Via Bonino n. 1 del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 30.01.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 30.01.2019

II DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



MUNICIPIO DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

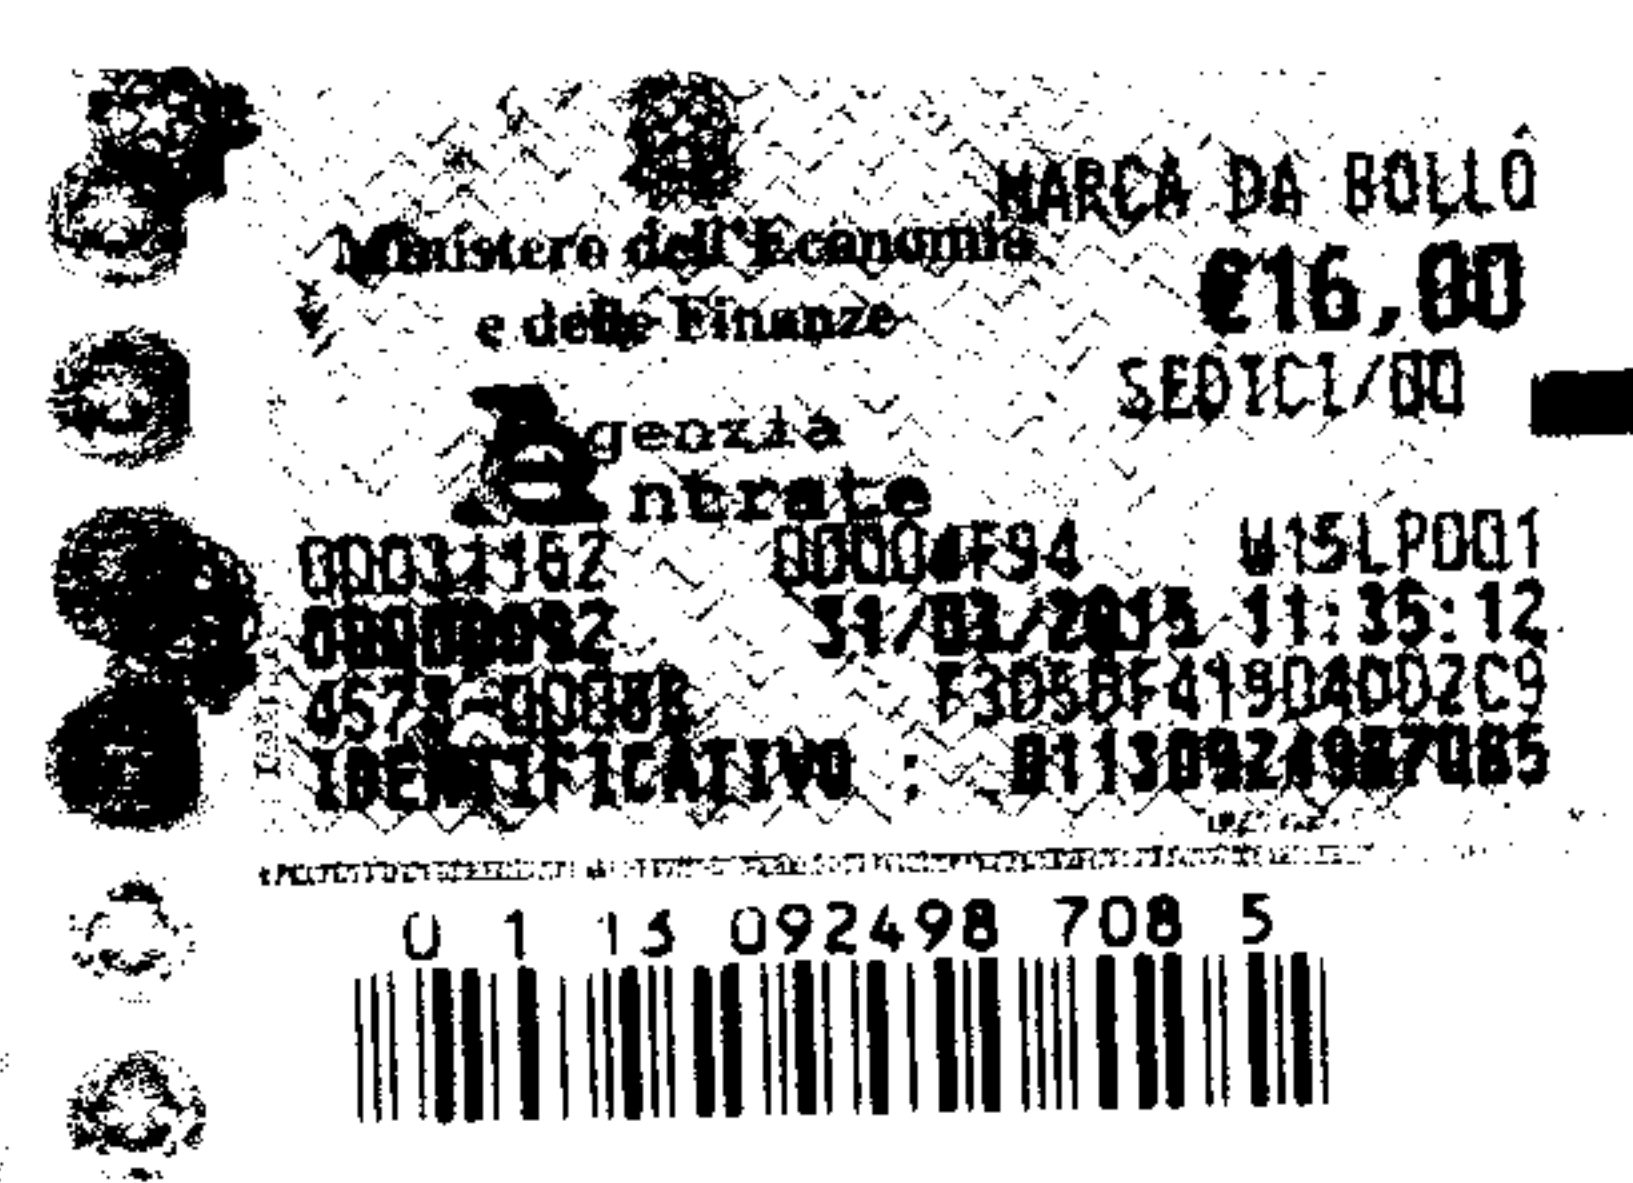

Serv. n. 8 – U.O.1

AUTORIZZAZIONE n. 09/S/2015 del 30 MAR. 2015 Rep. n. 2268

OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO nella rete Comunale delle ACQUE BIANCHE, delle acque di dilavamento dell'impianto di distribuzione carburanti ENI - PV 29658, sito in via U. Bonino n. 1 - del Comune di Messina.

-AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 2/S/2011 del 18.01.2011 rep. n. 2010-

- DITTA TITOLARE: **ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing – area commerciale Sicilia**
- DITTA GESTORE: **RUGGERI Salvatore** – Gestore della staz. di Servizio ENI – PV 29658 – di via Bonino n. 1
oooooooooooooooooooooooooooo

IL DIRIGENTE

- **VISTA** l'istanza del 20 gennaio 2014, acquisite al protocollo generale, rispettivamente al n. 13573 in data 21.01.2014 ed al n. 33218 in data 11.02.2014, trasmesse dal Sig. Ruggeri Salvatore nato a Messina il 18.07.1960, c.f. (RGGSVT60L18F158O) nella qualità di titolare della ditta "RUGGERI SALVATORE" con sede in via Umberto Bonino n. 1 Messina, esercente l'attività di "Distributore Carburanti", tendente ad ottenere il **RINNOVO dell'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 2/S/2011 del 18.01.2011 rep. n. 2010, inerente lo scarico nella rete Comunale delle ACQUE BIANCHE, delle acque di dilavamento dell'impianto di distribuzione carburanti PV 29658, sito in via Bonino n. 1 - del Comune di Messina;**
- **VISTA** la nota d'ufficio prot. n. 20986 del 29.01.2014, relativa alla richiesta di integrazione documentale;
- **VISTA** l'autorizzazione di allaccio alla rete Comunale delle acque bianche/meteoriche n. 27 del 23.08.2010 rep. N. 1092;
- **VISTO** l'attestato di avvenuto allaccio alla rete Comunale delle acque bianche/meteoriche del 7.12.2010 prot. n. 316591;
- **VISTA l'autorizzazione allo scarico n. 2/S/2011 del 18.11.2011 rep. n. 2010,**

sede in via Umberto Bonino n. 1 Messina, esercente l'attività di "Distributore Carburanti", alle seguenti condizioni:

1. Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dal Decr. L.vo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
2. I rifiuti speciali siano conferiti, ai sensi della normativa vigente, da ditte autorizzate per la raccolta e lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente verificati ed aggiornati;
3. Gli scarichi (acque di dilavamento) provenienti dal piazzale siano separati al fine di poter effettuare nel pozzetto di campionamento le analisi chimiche di controllo;
4. Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque di dilavamento di prima pioggia, ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino dell'impianto;
5. Vengano pulite periodicamente le vasche con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione delle acque, al fine di garantire un sistema di trattamento sempre efficiente;
6. E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;


E' fatto, altresì, obbligo di;

- a) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) Notificare a questo Dipartimento ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) Autorizzare il Comune di Messina a far effettuare all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo, precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicati nel presente provvedimento e che eventuali modifiche degli stessi comportano il preventivo rilascio di nuova autorizzazione.

Il RINNOVO della presente AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO dovrà essere richiesto SEI MESI prima della scadenza, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227.



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

Ufficio Allacci Rete Fognaria

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/3687 745

Prot. n° 17677

Messina

- 8 GIU. 2016

Autorizzazione allo scarico n° 66/S/2016

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'autolavaggio e dai servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti Agip sito in Via Bonino n° 1 (ME)
Ditta: Ruggeri Salvatore

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istanza presentata dal Sig. Ruggeri Salvatore nella qualità di gestore dell'impianto, assunta al protocollo di questa Azienda in data 13/07/2015 al n° 17677 tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'autolavaggio e dai servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti Agip sito in Via Bonino n° 1 (ME) ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986

Visto il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione AMAM n° 14 del 25/03/03;

Vista la richiesta d'integrazione del 14/03/2016 ed evasa brevi manu dalla ditta in data 18/05/2016;

Vista l'autorizzazione di allaccio alla rete comunale acque nere n° 6113/96 del 7/02/1997 rilasciata dal Municipio di Messina - Ripartizione Strade ed Impianti;

Vista l'autorizzazione allo scarico n° 96/S/2012 del 5/07/2012 rilasciata da questa Azienda alla stessa ditta;

Visto il certificato di analisi dei reflui;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I del 4/02/1977

Vista la L.R. 15/05/1986 n° 27;

Visto il D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 25/02/2010 n° 36;

Vista la circolare 4 Aprile 2002 n° 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

Vista la nota prot. n° 3336 del 4/07/2005 con la quale il Comune di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 9/06/2005, attribuisce a questa Azienda la titolarità al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi e/o assimilabili

AUTORIZZA

Ai sensi, dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27 e del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 25/02/2010 n° 36 per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento il Sig. Ruggeri Salvatore a scaricare nella rete comunale acque nere, previo idoneo trattamento, i reflui provenienti dall'autolavaggio e dai servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti Agip sito in Via Bonino n° 1 (ME) ed alle seguenti condizioni;

- 1) Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab 3 Alleg. 5 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) Che i rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 3) Gli oli i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui, ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate ed i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 4) Che gli scarichi provenienti dai servizi igienici, dall'impianto di autolavaggio, dal piazzale e dalle superfici impermeabili siano sempre separati al fine di poter effettuare attraverso i pozzetti di campionamento, realizzati subito a monte del corpo recettore le analisi chimiche di controllo;
- 5) Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;
- 6) È vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

E' fatto, altresì, obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso d'ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare a questa Azienda ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) autorizzare questa Azienda a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo e prescritto precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicate nel presente provvedimento e che eventuali modifiche delle stesse comportano il preventivo ottenimento di nuova autorizzazione.

La mancata osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potranno comportare ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui all'art. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. n° 1 della L. 25/02/2010 n° 36


Il presente provvedimento è rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al concessionario diritti soggettivi verso i terzi e fatti salvi tutti gli altri pareri, N.O. autorizzazioni e vincoli previsti per Legge da conseguire a cura della Ditta. Si ripete, comunque, che per tali aspetti l'azienda AMAM ed il suo personale sono esentati da ogni e possibile responsabilità.

Il rinnovo del presente provvedimento dovrà essere richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n° 227 sei mesi prima della scadenza

L'Istruttore
(P.E. Giulio Spoto)



Il Direttore Generale
(Ing. Francesco Cardile)

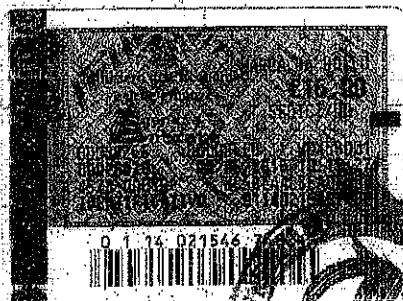

Il sottoscritto intestatario della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata.

Dichiara, altresì, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina, - 8 GIU. 2016

Firma per ricevuta



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

VI DIREZIONE "Ambiente"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 92 del 05/02/2019

OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n. 4/2019 a favore della Ditta RUGGERI SALVATORE per lo scarico delle acque reflue e di dilavamento dei piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti e servizio di autolavaggio ENI PV 29658 sito in Via Bonino n. 1 del Comune di Messina.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere...**favorevole**.. in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Massimo Ranieri

.....

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	06/02/2019			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Massimo Ranieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

